




# Sterowanie obciążeniem 3 Generacji

Andrzej Szymański


Landis  
Gyr+  
manage energy better

# Monitorowanie obciążenia: poziomy zaangażowania

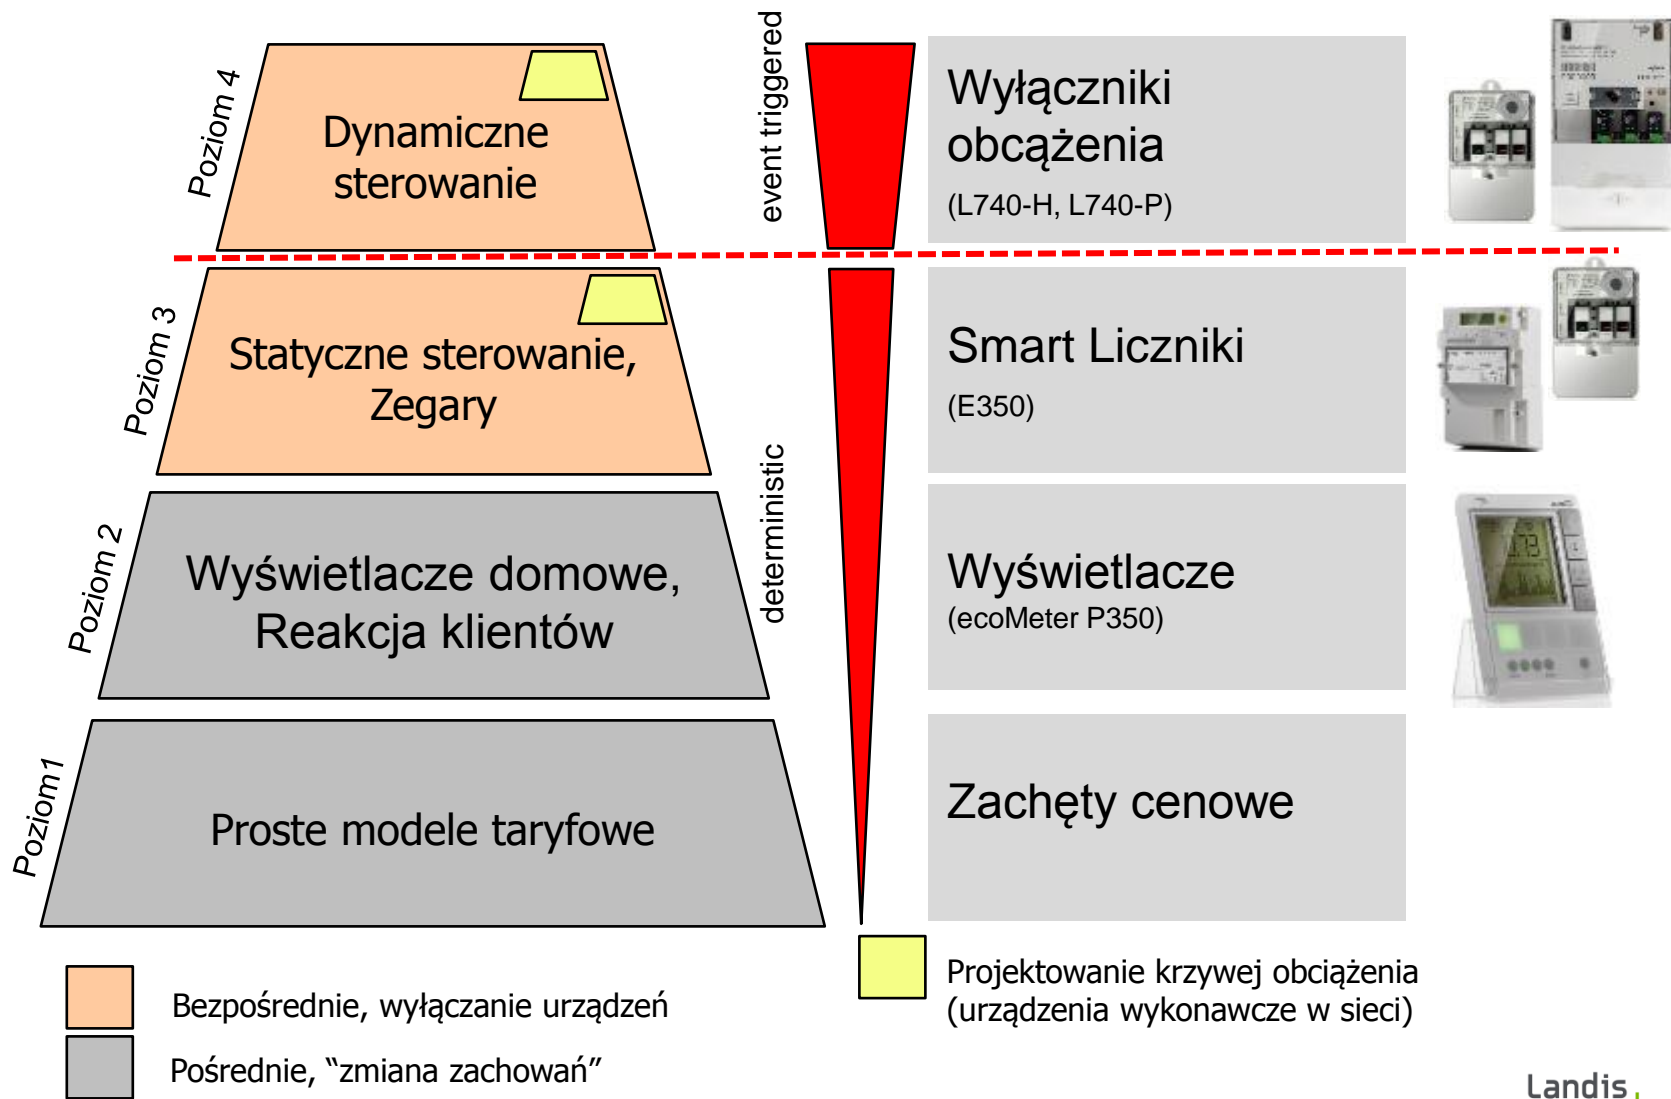


# Szybkość reakcji – czy ważna ?

- + Kontrola „pików mocy” odbywa się w okresie uśredniania i wymaga by wartość zadania była w tym okresie utrzymana – 15 min
- Stosowanie wyłączników dedykowanych poprawia skuteczność i zapewnia selektywność wyłączeń

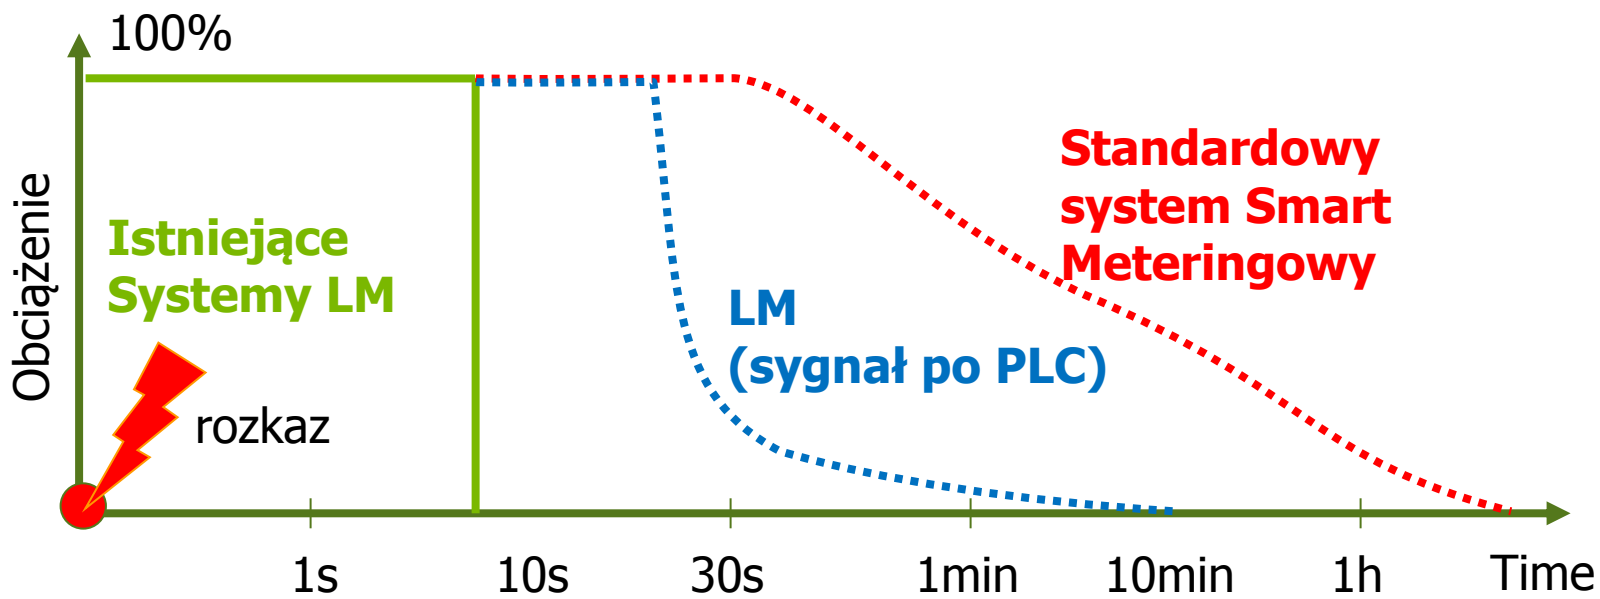

# Wyłącznik obciążenia: przykładowa instalacja

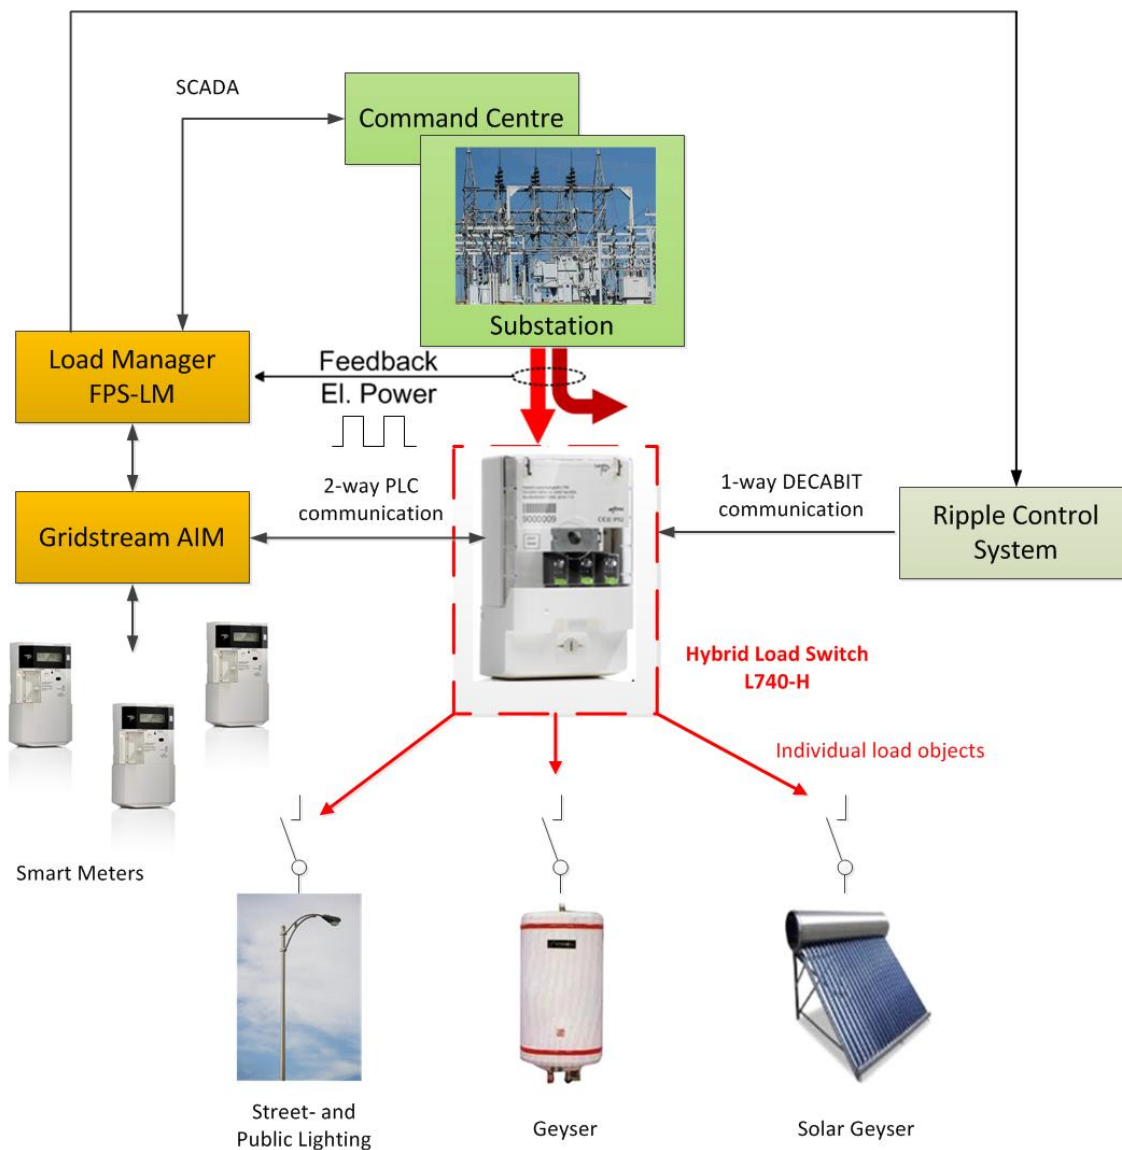

# Dziękuję

